

Администрация Мордовского
муниципального округа
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2024

р.п. Мордово

№ 657

Об утверждении схем индивидуального теплоснабжения учреждений и организаций на территории Мордовского муниципального округа

В целях исполнения Постановления правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и п. 2 приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.03.2014 №111/пр «Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее чем пятьсот тысяч человек», администрация Мордовского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить схемы индивидуального теплоснабжения учреждений и организаций на территории Мордовского муниципального округа, согласно приложению.


2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «РИА ТОП68» (www.top68.ru) и на официальном сайте администрации Мордовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Мордовского муниципального округа О.А. Саталкина.

Глава Мордовского
муниципального округа

С.В. Манн

Схема индивидуального теплоснабжения
Отрадовского СДК, филиала МБУК «Центр культуры и досуга Мордовского
муниципального округа»

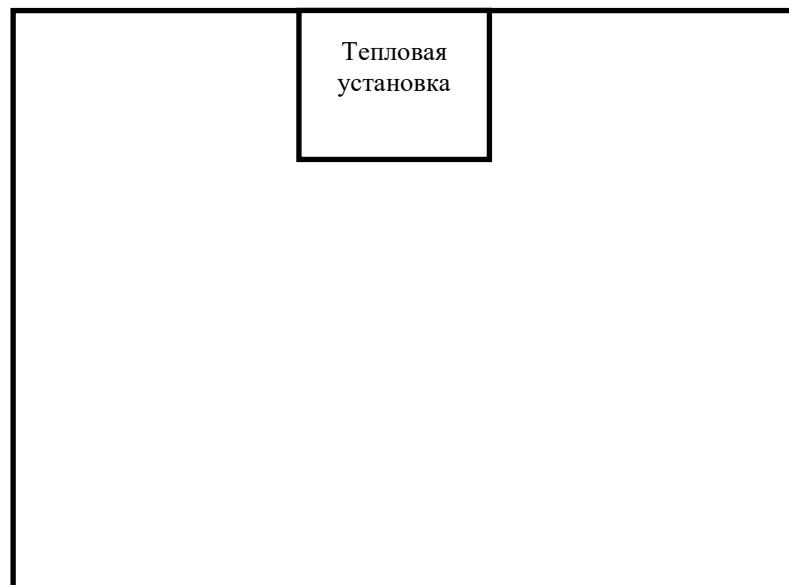

Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., Мордовский р-н, д. Отрада, 125.

Используемое топливо: твердое топливо.


Тепловая установка: КЧМ-5-К – 1 шт.

Тепловые сети: отсутствуют.

Потребитель: здание СДК, площадь 297м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МБУК «Центр культуры и досуга Мордовского муниципального округа».

Схема индивидуального теплоснабжения
административного здания Александровского территориального отдела
Мордовского муниципального округа



Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., Мордовский р-н, с. Александровка, 160.

Используемое топливо: газ.


Тепловая установка: АОГВ 17,4 – 1 шт.

Тепловые сети: отсутствуют.

Потребитель: административное здание Александровского территориального отдела, площадь 108 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МКУ «ХЭЧ администрации Мордовского муниципального округа».

Схема индивидуального теплоснабжения
Степновского филиала МБОУ «Новопокровская сош»

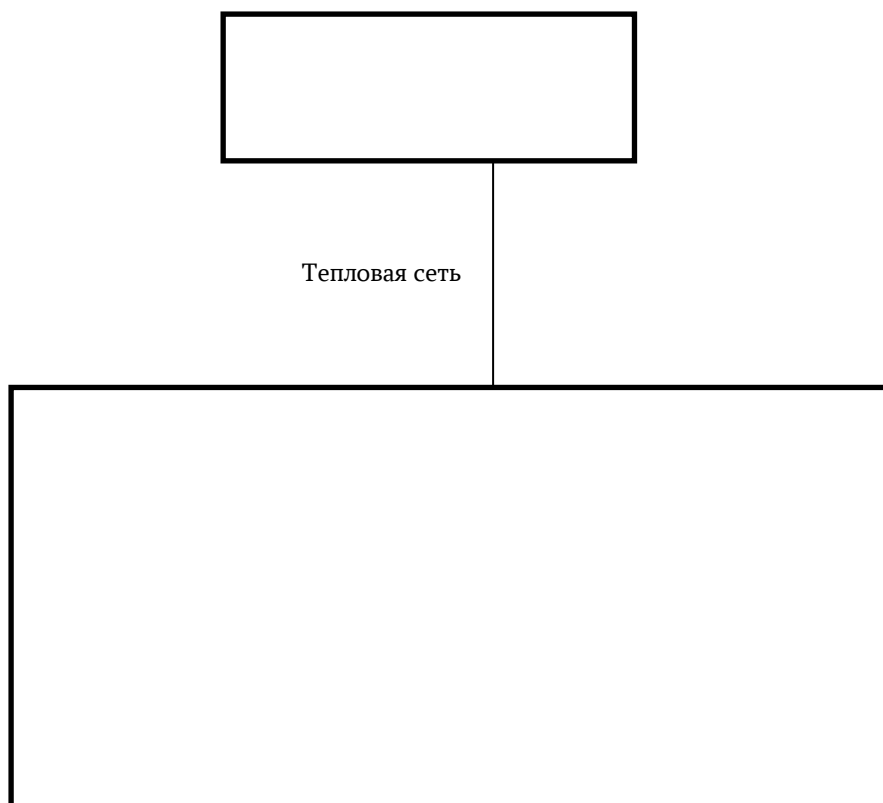

Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., Мордовский р-н, п. Степной, ул. Школьная, 12 а.

Используемое топливо: твердое топливо.


Тепловая установка: У-5М – 4 шт.

Тепловые сети: подземные, 60 м, диаметр 89 мм.

Потребитель: здание школы, площадь 1639 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МБОУ «Новопокровская сош».

Схема индивидуального теплоснабжения
Ивановского филиала МБОУ «Новопокровская сош»

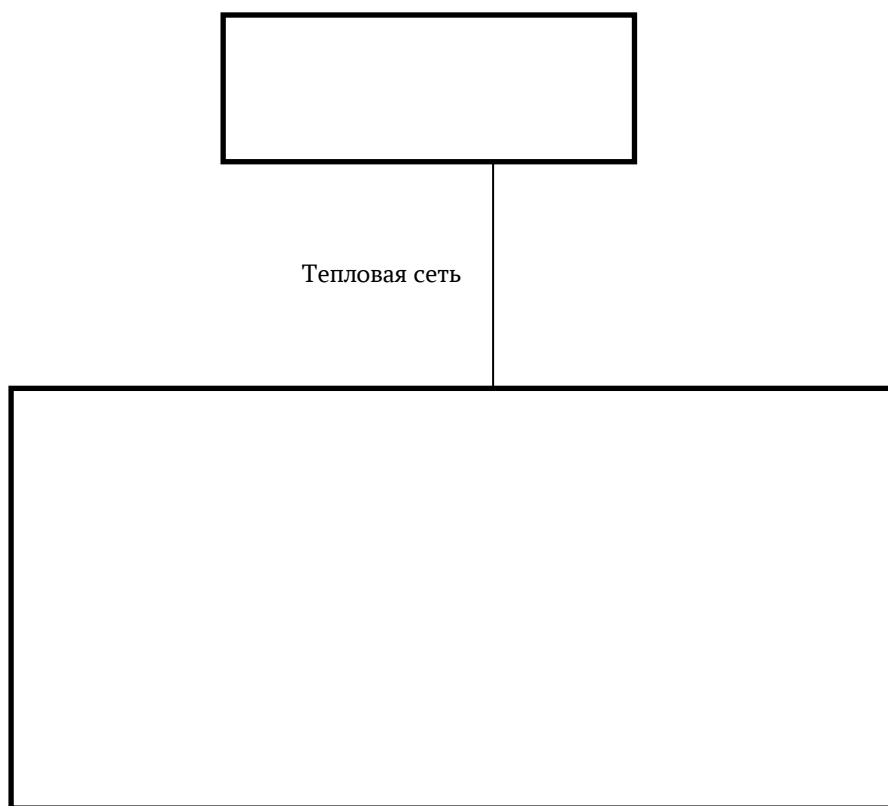

Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., Мордовский р-н, с. Ивановка, 87 а.

Используемое топливо: газ.


Тепловая установка: КСТГ-100 – 2 шт.

Тепловые сети: подземные, 60 м, диаметр 89 мм.

Потребитель: здание школы, площадь 1680 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МБОУ «Новопокровская сош».

Схема индивидуального теплоснабжения
Плоскинского филиала МБОУ «Новопокровская сош»



Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., Мордовский р-н, д. Плоское, 3.

Используемое топливо: твердое топливо.


Тепловая установка: КСТГ-60 - 1 шт.

Тепловые сети: отсутствуют.

Потребитель: здание школы, площадь 340 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МБОУ «Новопокровская сош».

Схема индивидуального теплоснабжения
Плоскинского СДК, филиала МБУК «Центр культуры и досуга Мордовского
муниципального округа»

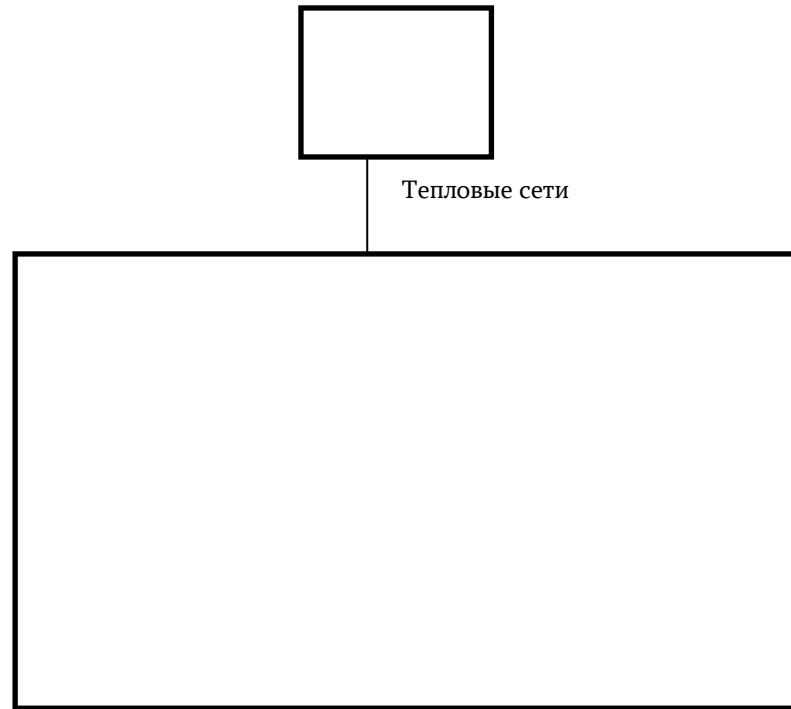

Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., Мордовский р-н, д. Шатское, 9.

Используемое топливо: твердое топливо.


Тепловая установка: ДОН-31- 1 шт.

Тепловые сети: отсутствуют.

Потребитель: здание СДК, площадь 156 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МБУК «Центр культуры и досуга Мордовского муниципального округа».

Схема индивидуального теплоснабжения
Ивановского СДК, филиала МБУК «Центр культуры и досуга Мордовского
муниципального округа»



Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., Мордовский р-н, с. Ивановка, 115.

Используемое топливо: твердое топливо.


Тепловая установка: ИШМА100, 1 шт.

Тепловые сети: подземные, 10 м, диаметр 57 мм..

Потребитель: здание СДК, площадь 300 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МБУК «Центр культуры и досуга Мордовского муниципального округа».

Схема индивидуального теплоснабжения
административного здания Ивановского территориального отдела
Мордовского муниципального округа



Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., Мордовский р-н, с. Ивановка, 78.

Используемое топливо: газ.


Тепловая установка: Дон 31,5 в– 1 шт.

Тепловые сети: отсутствуют.

Потребитель: Административное здание Ивановского территориального отдела, площадь 106 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МКУ «ХЭЧ администрации Мордовского муниципального округа».

Схема индивидуального теплоснабжения
Лавровского филиала МБОУ «Новопокровская сош»

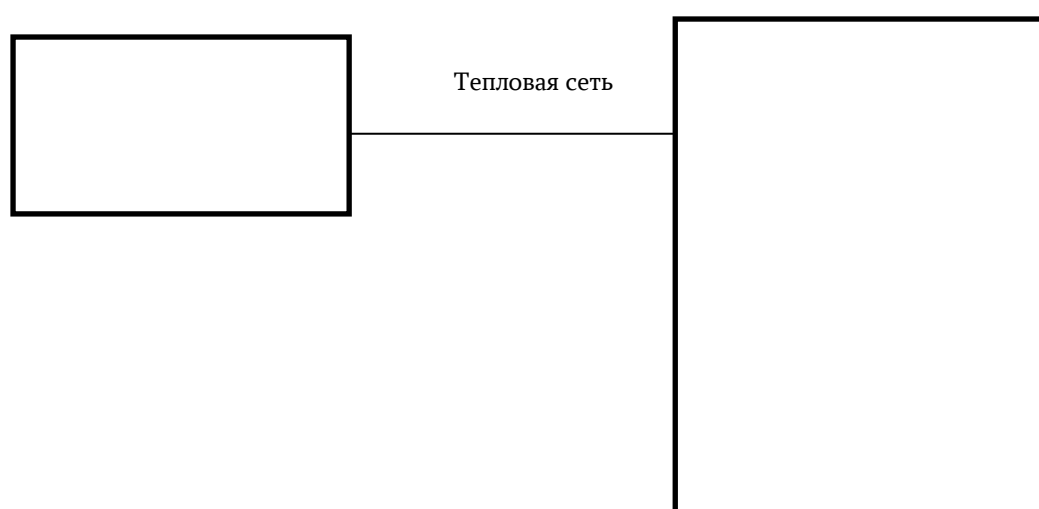

Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., Мордовский р-н, с. Лаврово, ул. Черемушки, 2.

Используемое топливо: газ.


Тепловая установка: КЧМ-ИЖ-5 – 4 шт.

Тепловые сети: подземные, 80 м, диаметр 57 мм.

Потребитель: здание школы, площадь 2281 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МБОУ «Новопокровская сош».

Схема индивидуального теплоснабжения
Сосновского филиала МБОУ «Новопокровская сош»

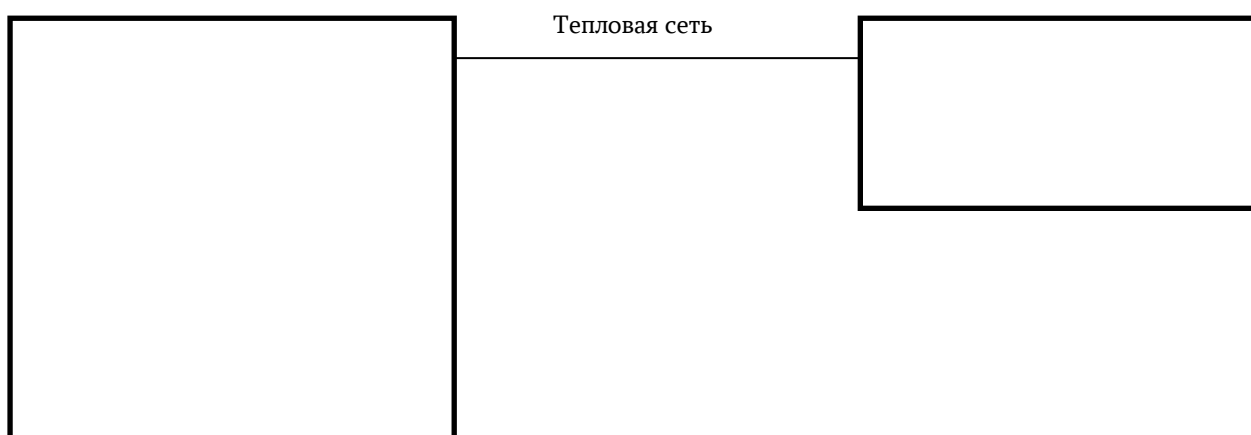

Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., Мордовский р-н, с. Сосновка, ул. Прогресс, 7.

Используемое топливо: газ.


Тепловая установка : БАРС-100 , 2 шт

Тепловые сети: подземные, 55 м, диаметр 57 мм.

Потребитель: здание школы, площадь 908 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МБОУ «Новопокровская сош».

Схема индивидуального теплоснабжения
административного здания Лавровского территориального отдела
администрации Мордовского муниципального округа



Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., Мордовский р-н, с. Лаврово, ул. Черемушки, 3.

Используемое топливо: газ.


Тепловая установка: АОГВ 17,4 – 1 шт.

Тепловые сети: отсутствуют.

Потребитель: Административное здание Лавровского территориального отдела, площадь 120 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МКУ «ХЭЧ администрации Мордовского муниципального округа».

Схема индивидуального теплоснабжения
администрации Мордовского муниципального округа

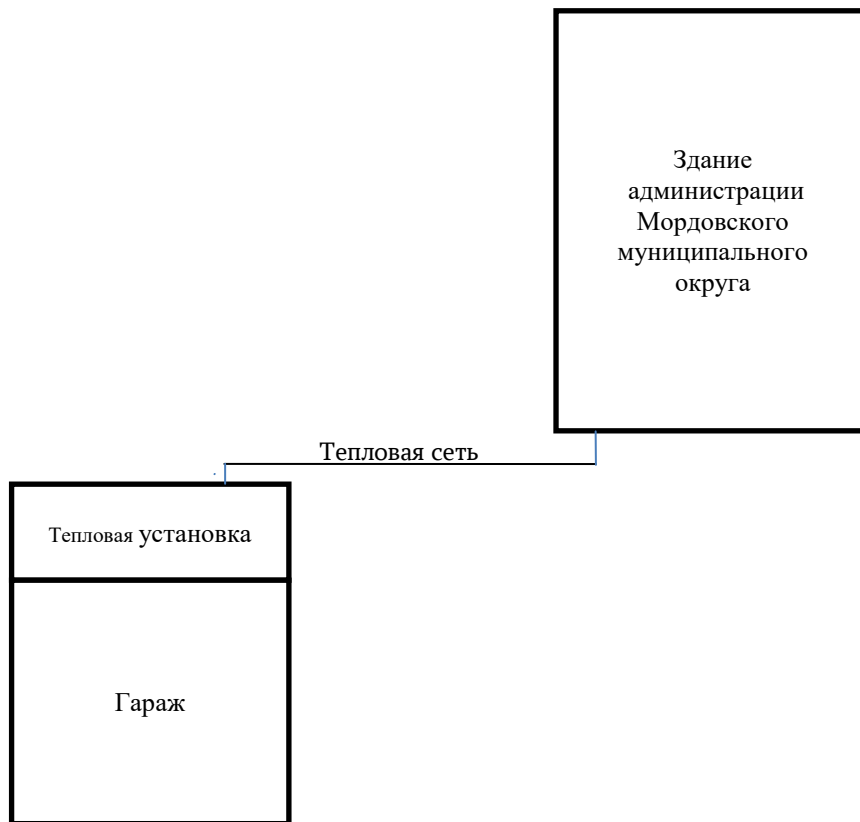

Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., р.п. Мордово, ул. Коммунальная, 46.

Используемое топливо: газ.


Тепловая установка: ИШМА-100, 2 шт.

Тепловые сети: наружные, 25 м, диаметр 57 мм.

Потребитель: здания администрации и гаража Мордовского муниципального округа, площадь 1056 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МКУ «ХЭЧ администрации Мордовского района».

Схема индивидуального теплоснабжения
МБОУ «Оборонинская сош»

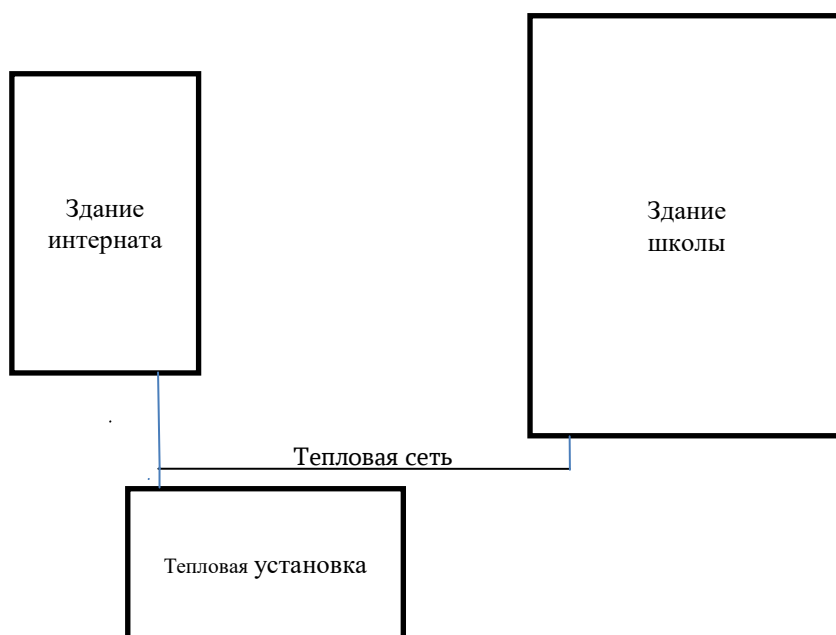

Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., р.п. Мордово, ул. Школьная, 8.

Используемое топливо: газ.


Тепловая установка: КСВа 0,95 – 2 шт.

Тепловые сети: подземные, 204 м, диаметр 100 мм.

Потребитель: здания школы и интерната, площадь 11712,8 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: собственник - МБОУ «Оборонинская сош».

Схема индивидуального теплоснабжения
Черняевского филиала МБОУ «Оборонинская сош»

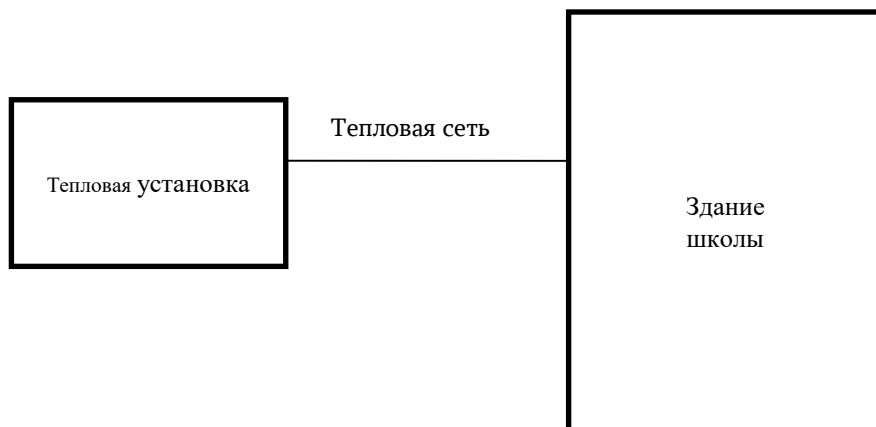

Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., Мордовский р-н, с. Черняевка, ул. Совхозная, 2.

Используемое топливо: газ.


Тепловая установка: ИШМА 31,5 – 3 шт.

Тепловые сети: подземные, 50 м, диаметр 57 мм.

Потребитель: здание школы, площадь 665 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МБОУ «Оборонинская сош»

Схема индивидуального теплоснабжения
МБДОУ «Детский сад №1 «Золотой ключик»

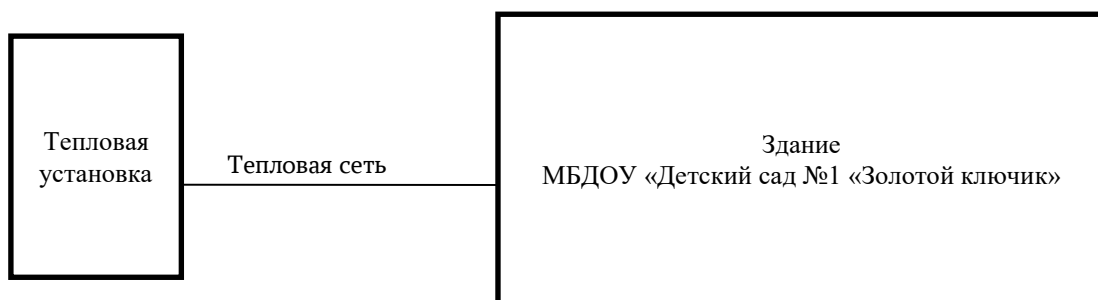

Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., р.п. Мордово, ул. Октябрьская, 39.

Используемое топливо: газ.

Тепловая установка: Ишма-80 – 3 шт.

Тепловые сети: подземные, 30 м, диаметр 57 мм.

Потребитель: здание дет. сада, площадь 1697,1 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МБДОУ «Детский сад №1 «Золотой ключик».

Схема индивидуального теплоснабжения
2-го здания МБДОУ «Детский сад №1 «Золотой ключик»



Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., р.п. Мордово, ул. Интернациональная, 53 в.

Используемое топливо: газ.


Тепловая установка: ИШМА-50 - 2 шт.

Тепловые сети: подземные, 16 м, диаметр 57 мм.

Потребитель: здание дет. сада, площадь 287 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МБДОУ «Детский сад №1 «Золотой ключик».

Схема индивидуального теплоснабжения
МБДОУ «Детский сад «Солнышко»

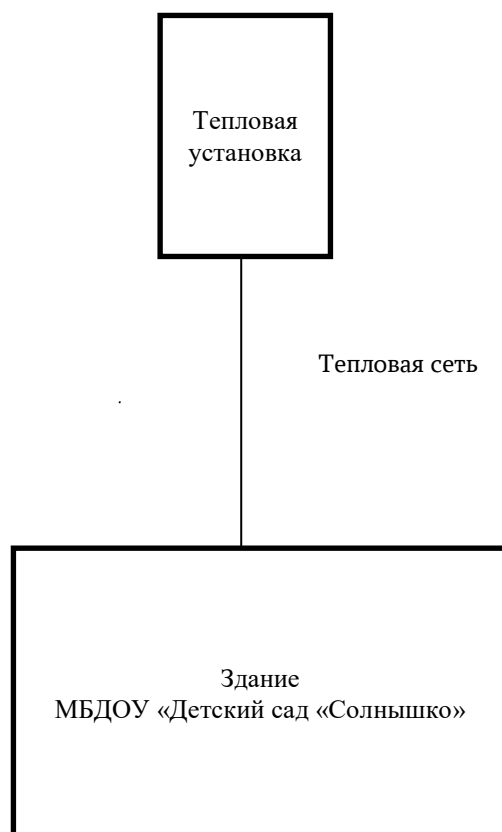

Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., р.п. Мордово, ул. Техническая, 40.

Используемое топливо: газ.


Тепловая установка: Ишма-31,5 – 3 шт.

Тепловые сети: подземные, 60 м, диаметр 57 мм.

Потребитель: здание дет. сада, площадь 1110 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МБДОУ «Детский сад «Солнышко».

Схема индивидуального теплоснабжения
МБУК «Центр культуры и досуга Мордовского муниципального округа»

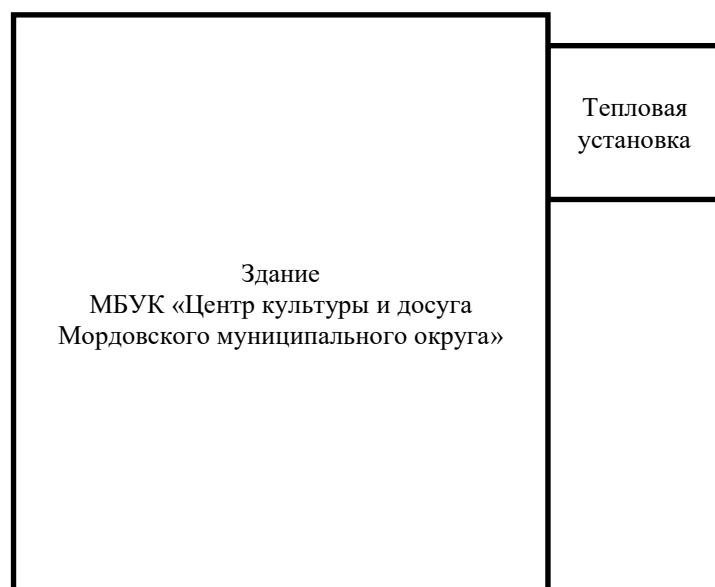

Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., Мордовский р-н, р.п. Мордово, ул. Коммунальная, 38.

Используемое топливо: газ.


Тепловая установка: Ишма-100 – 3 шт.

Тепловые сети: отсутствуют.

Потребитель: здание ЦКД, площадь 2381,4 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МБУК «Центр культуры и досуга Мордовского муниципального округа».

Схема индивидуального теплоснабжения
МБУК «Центральная библиотека Мордовского муниципального округа»

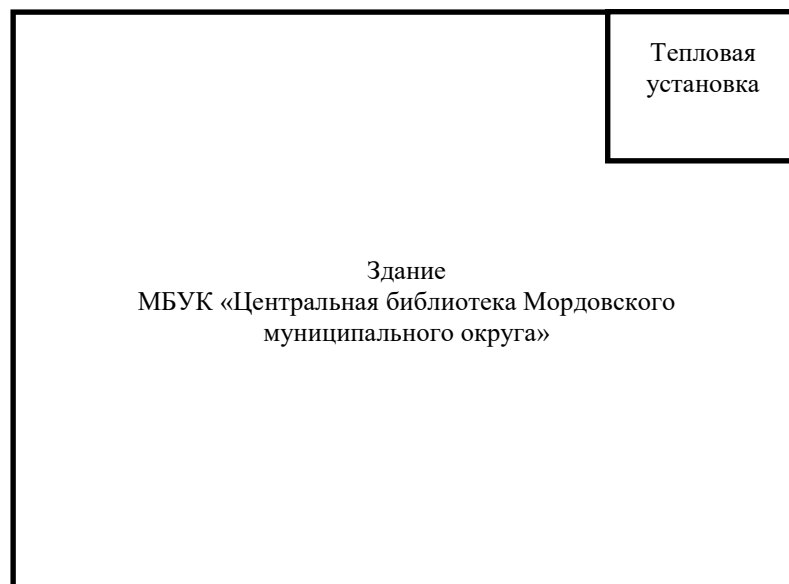

Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., р.п. Мордово, ул. Коммунальная 42.

Используемое топливо: газ.


Тепловая установка: Бакш Луна-3, 1 шт.

Тепловые сети: отсутствуют.

Потребитель: здание библиотеки, площадь 490 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МБУК «Центральная библиотека Мордовского муниципального округа им. В. Богданова».

Схема индивидуального теплоснабжения
ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ»

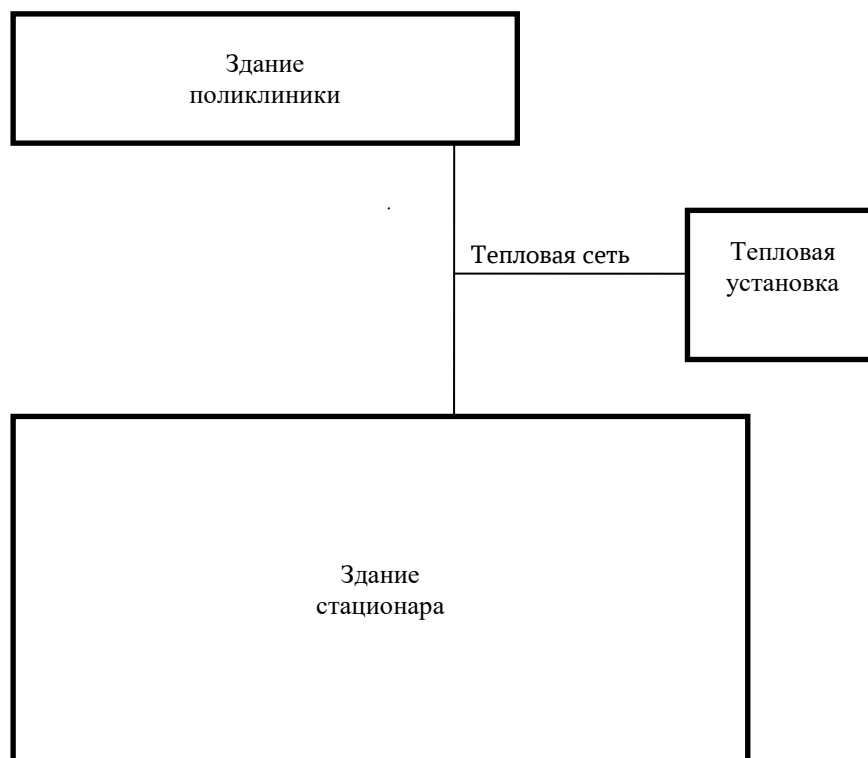

Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., р.п. Мордово, ул. Коммунальная, 82.

Используемое топливо: газ.


Тепловая установка: КСВ 0,5 – 3 шт.

Тепловые сети: наружные, 400 м, диаметр 57 мм.

Потребитель: здания поликлиники и стационара ЦРБ, площадь 6498,5 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ».

Схема индивидуального теплоснабжения
административного здания Мордовского территориального отдела
Мордовского муниципального округа

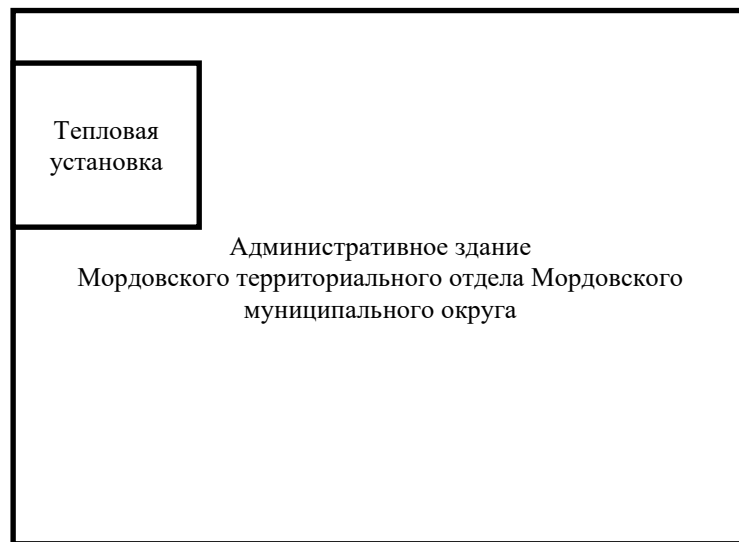

Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., р.п. Мордово, ул. 2-я Революционная, 77.

Используемое топливо: газ.


Тепловая установка: ИШМА 63-У – 1 шт.

Тепловые сети: отсутствуют.

Потребитель: административное здание Мордовского территориального отдела Мордовского муниципального округа, площадь 363,1 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МКУ «ХЭЧ администрация Мордовского муниципального округа».

Схема индивидуального теплоснабжения
МКУ «МФЦ»

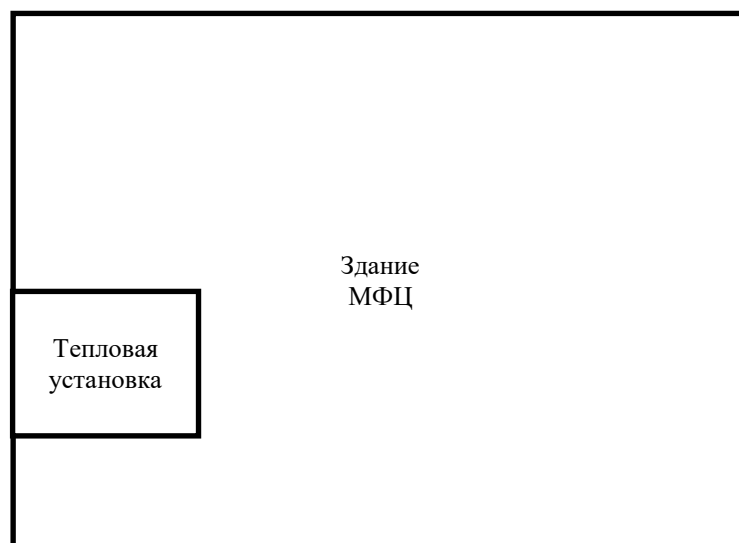

Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., р.п. Мордово, ул. Коммунальная, 38 а.

Используемое топливо: газ.


Тепловая установка: Vaillant 24 кВт – 1 шт.

Тепловые сети: отсутствуют.

Потребитель: здание администрации, площадь 184 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МКУ «МФЦ».

Схема индивидуального теплоснабжения МКУ «Централизованная бухгалтерия»

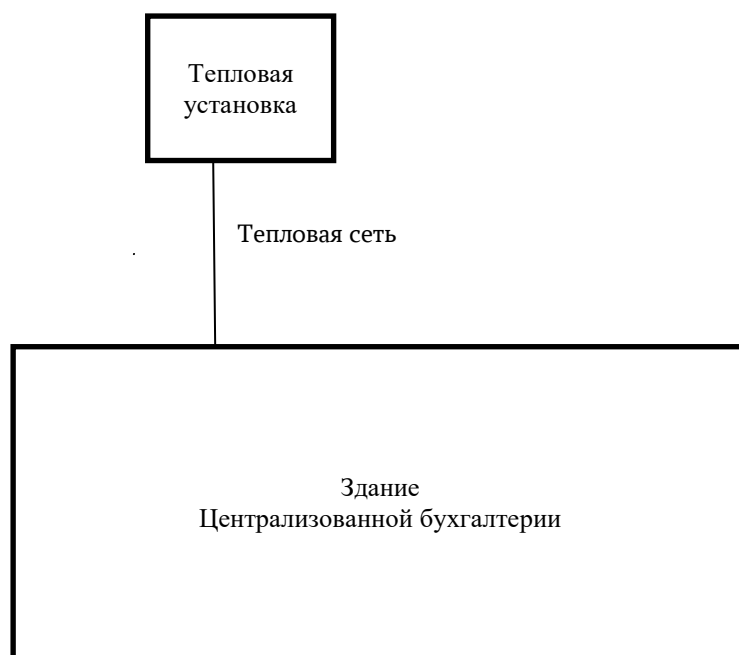

Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., р.п. Мордово, ул. Ленинский проспект, 4.

Используемое топливо: газ.


Тепловая установка: ИШМА 100 – 1 шт.

Тепловые сети: подземные, 25 м, диаметр 100 мм.

Потребитель: здание бухгалтерии, площадь 450 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Схема индивидуального теплоснабжения
административного здания Новопокровского территориального отдела
администрации Мордовского муниципального округа

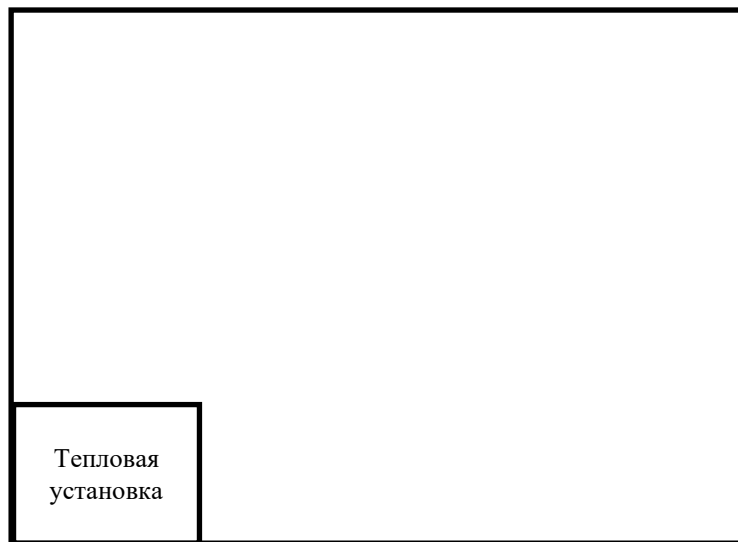

Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., р.п. Мордово, ул. Октябрьская, 7.

Используемое топливо: газ.


Тепловая установка: NAVIEN 30 – 1 шт.

Тепловые сети: отсутствуют.

Потребитель: здание администрации, площадь 156 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МКУ «ХЭЧ администрации Мордовского муниципального округа».

Схема индивидуального теплоснабжения
МБОУ «Новопокровская СОШ»

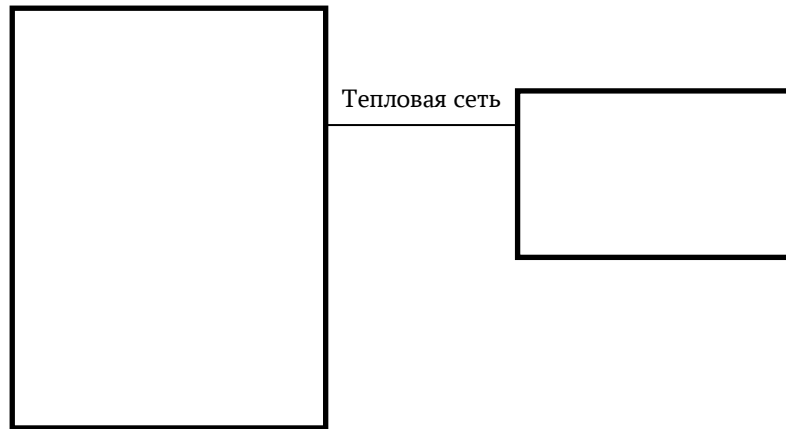

Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., Мордовский р-н, р.п. Новопокровка, ул. Школьная, 14.

Используемое топливо: газ.


Тепловая установка: КСУВ – 3 шт.

Тепловые сети: подземные, 10 м, диаметр 57мм.

Потребитель: здание школы, площадь 2262 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МБОУ «Новопокровская СОШ».

Схема индивидуального теплоснабжения
Ленинского филиала МБОУ «Новопокровская СОШ»

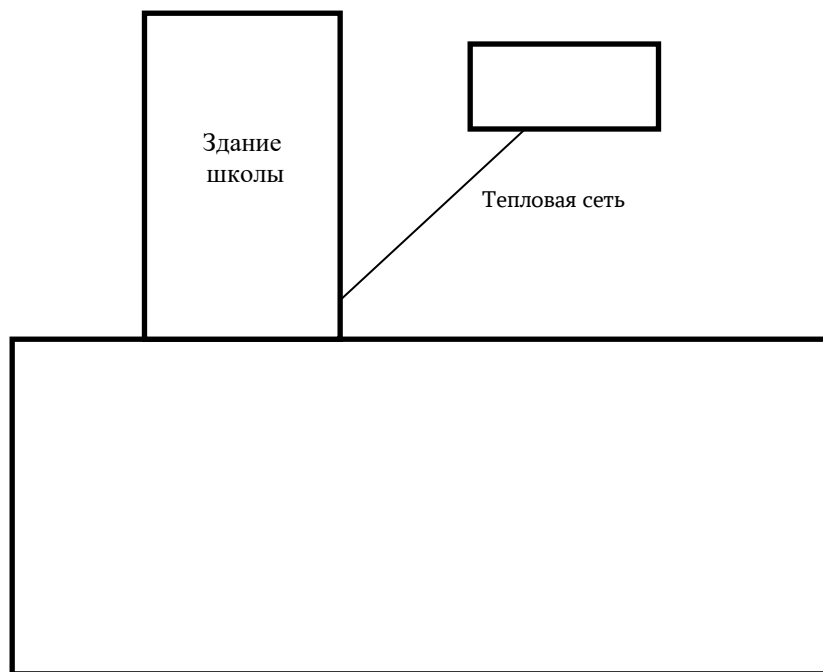

Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., Мордовский р-н, д. Центральное отделение с-за им. Ленина, ул. Луговая, 1 а

Используемое топливо: газ.


Тепловая установка: Микроньюс-100 – 2 шт.

Тепловые сети: подземные 40 м, диаметр 76мм.

Потребитель: здание школы, площадь 1805,5 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МБОУ «Новопокровская СОШ».

Схема индивидуального теплоснабжения
МБДОУ «Новопокровский детский сад «Росток»

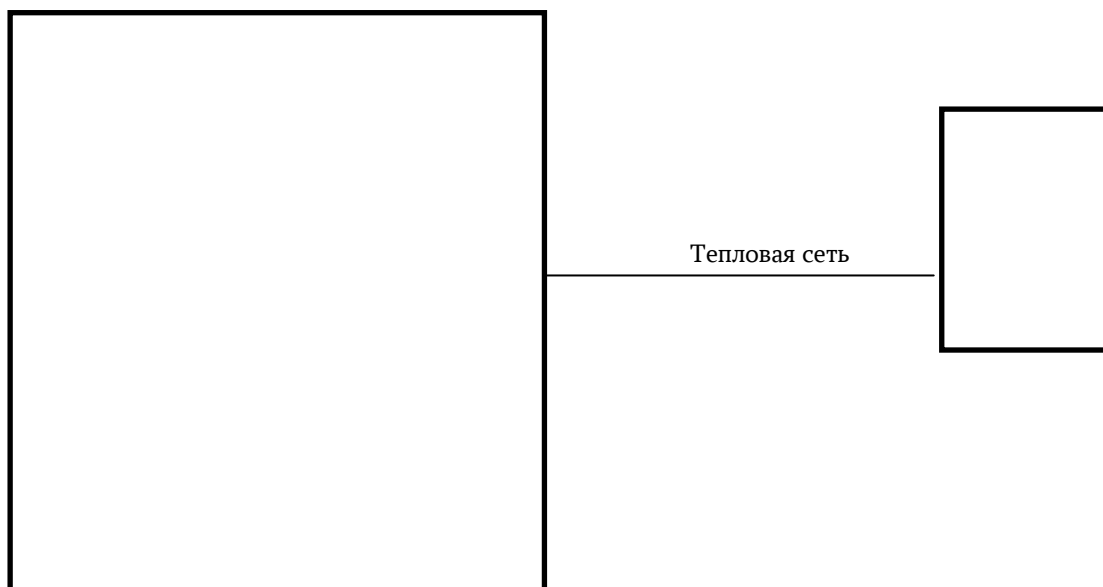

Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., Мордовский р-н, р.п. Новопокровка, ул. Ленинская, 5.

Используемое топливо: газ.


Тепловая установка: Modal 163 – 2 шт.

Тепловые сети: подземные, 30,5 м, диаметр 57 мм.

Потребитель: здание дет. сада, площадь 2092,2 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МБДОУ «Новопокровский детский сад «Росток».

Схема индивидуального теплоснабжения
Новопокровского СДК, филиала МБУК «Центр культуры и досуга
Мордовского муниципального округа»

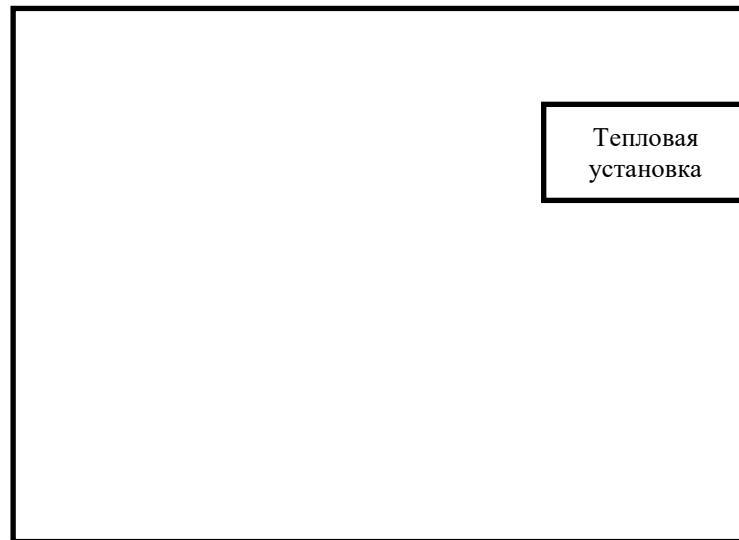

Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., Мордовский р-н, р.п. Новопокровка, ул. Октябрьская, 7.

Используемое топливо: твердое топливо.


Тепловая установка: КОМБИ – 1 шт.

Тепловые сети: отсутствуют.

Потребитель: здание Новопокровского СДК, площадь 216 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МБУК «Центр культуры и досуга Мордовского муниципального округа».

Схема индивидуального теплоснабжения
Ленинского СДК, филиала МБУК «Центр культуры и досуга Мордовского
муниципального округа»



Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., Мордовский р-н, д. Центральное отделение с-за им. Ленина, ул. Специалистов, 26.

Используемое топливо: твердое топливо.


Тепловая установка: КЧМ-5-К – 1 шт.

Тепловые сети: отсутствуют.

Потребитель: здание СДК, площадь 150 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МБУК «Центр культуры и досуга Мордовского муниципального округа».

Схема индивидуального теплоснабжения
Кужновского филиала МБОУ «Оборонинская СОШ»

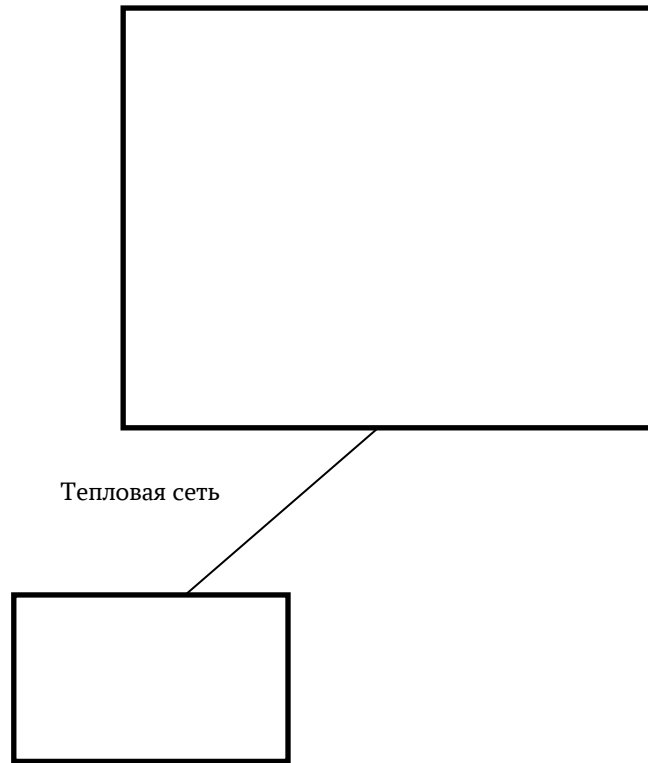

Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., Мордовский р-н, с.Кужное, ул.Школьная, 26.

Используемое топливо: газ.


Тепловая установка: Микроньюс-100 – 3 шт

Тепловые сети: подземные, 12 м, диаметр 87 мм.

Потребитель: здание школы, площадь 1878 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МБОУ «Оборонинская СОШ».

Схема индивидуального теплоснабжения
административного здания Шмаровского территориального отдела
администрации Мордовского муниципального округа



Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., Мордовский р-н, с. Шмаровка, ул. Центральная, 1.

Используемое топливо: газ.

Тепловая установка: ТТ 50– 1 шт.

Тепловые сети: отсутствуют.

Потребитель: здание администрации, площадь 77м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МКУ «ХЭЧ администрации Мордовского муниципального округа».

Схема индивидуального теплоснабжения
Шульгинского филиала МБОУ «Новопокровская СОШ»



Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., Мордовский р-н, с. Шульгино, ул. Садовая, 25.

Используемое топливо: газ.

Тепловая установка: ИШМА-100, 3 шт.

Тепловые сети: подземные, 36 м, диаметр 76 мм.

Потребитель: здание школы, площадь 1209 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МБОУ «Новопокровская СОШ».

Схема индивидуального теплоснабжения
Малолавровского филиала МБОУ «Новопокровская СОШ»



Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., Мордовский р-н, с. Шульгино, д. Лавровка, 1.

Используемое топливо: газ.


Тепловая установка: КСТГ-60, 2 шт.

Тепловые сети: подземные, 40 м, диаметр 76 мм.

Потребитель: здание школы, площадь 816 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МБОУ «Новопокровская СОШ».

Схема индивидуального теплоснабжения
МБДОУ «Шульгинский детский сад № 3»

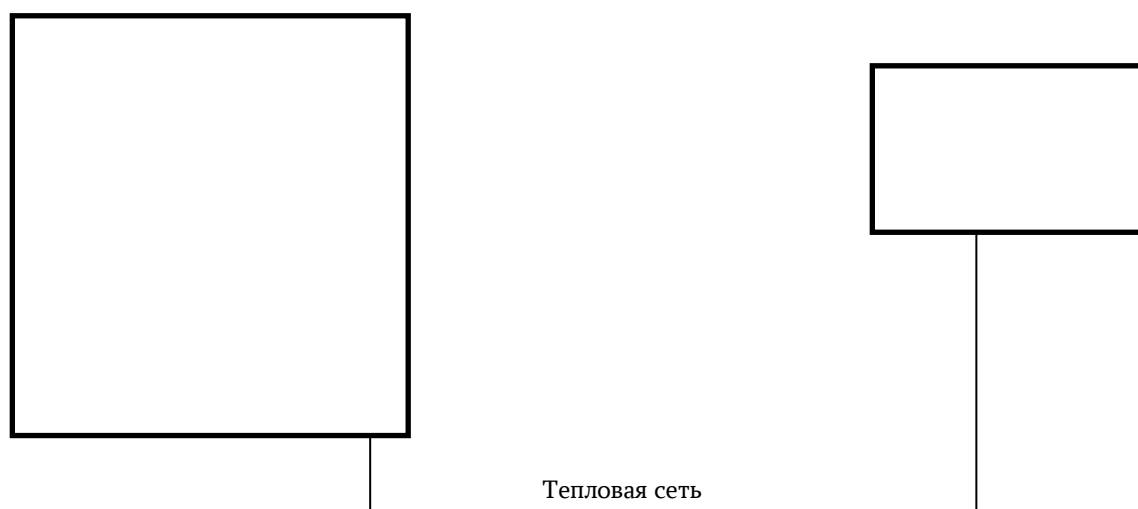

Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., Мордовский р-н, с. Шульгино, ул. Садовая, 43.

Используемое топливо: газ.


Тепловая установка: ИШМА-50, 2 шт.

Тепловые сети: подземные, 48 м, диаметр 57 мм.

Потребитель: детского сада, площадь 429 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МБДОУ «Шульгинский детский сад № 3».

Схема индивидуального теплоснабжения
Хоперского СДК, филиала МБУК «Центр культуры и досуга Мордовского
муниципального округа»

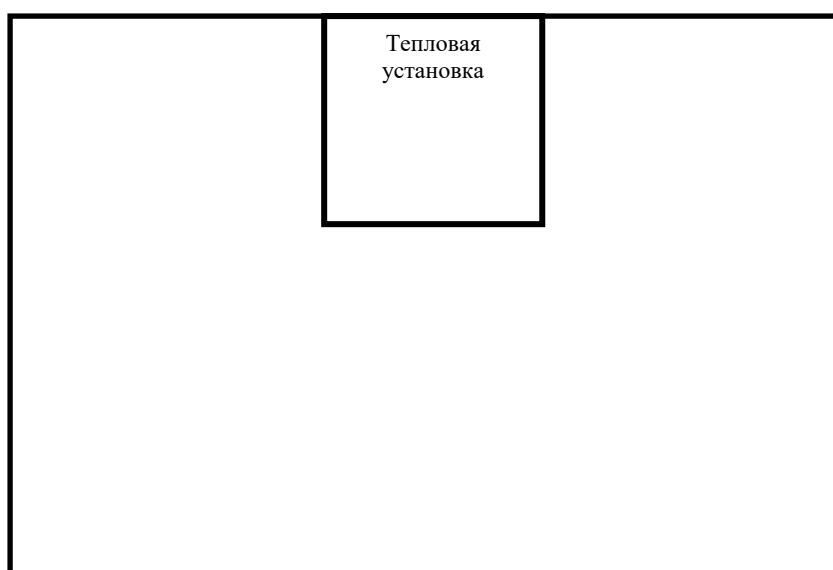

Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., Мордовский р-н, д. Хоперка, 24.

Используемое топливо: твердое топливо.


Тепловая установка: ДОН-31, 1 шт.

Тепловые сети: отсутствуют.

Потребитель: здание СДК, площадь 60 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МБУК «Центр культуры и досуга Мордовского муниципального округа».

Схема индивидуального теплоснабжения
Шульгинского СДК, филиала МБУК «Центр культуры и досуга Мордовского
муниципального округа»

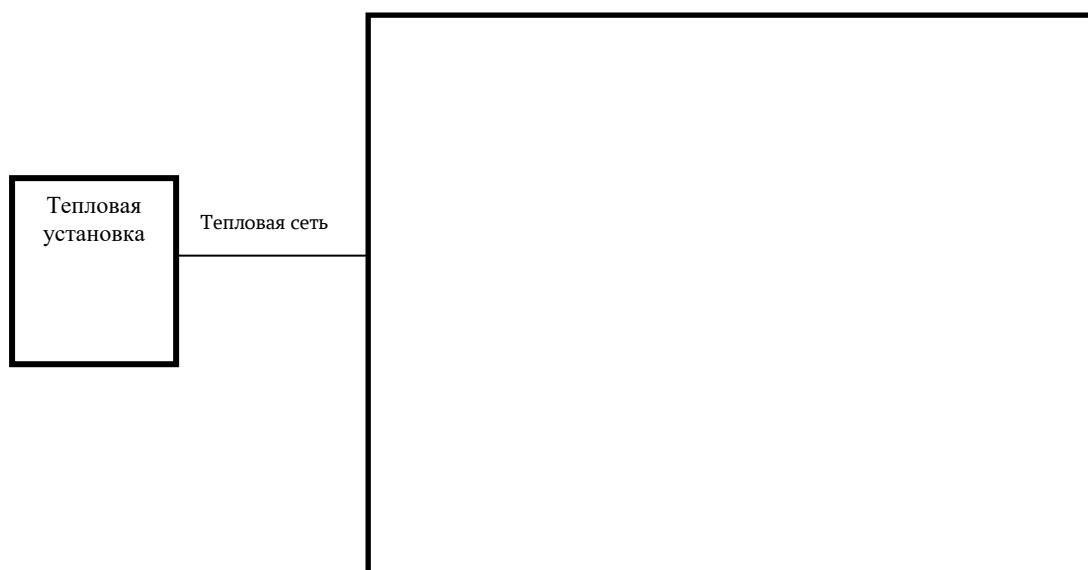

Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., Мордовский р-н, с. Шульгино, ул. Садовая, 41.

Используемое топливо: газ.


Тепловая установка: ИШМА100, 1 шт.

Тепловые сети: подземные, 10 м, диаметр 57 мм.

Потребитель: здание СДК, площадь 400 м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МБУК «Центр культуры и досуга Мордовского муниципального округа».

Схема индивидуального теплоснабжения
Лавровского СДК, филиала МБУК «Центр культуры и досуга Мордовского
муниципального округа»

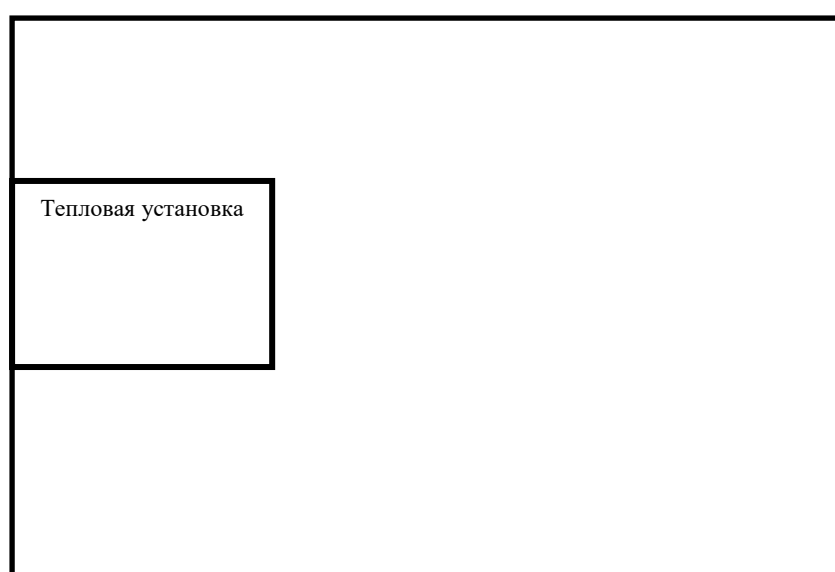

Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., Мордовский р-н, д. Лавровка, 6.

Используемое топливо: газ.


Тепловая установка: КСВ 0,5, 1 шт.

Тепловые сети: отсутствуют.

Потребитель: здание СДК, площадь 362м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МБУК «Центр культуры и досуга Мордовского муниципального округа».

Схема индивидуального теплоснабжения
административного здания Шульгинского территориального отдела
администрации Мордовского муниципального округа

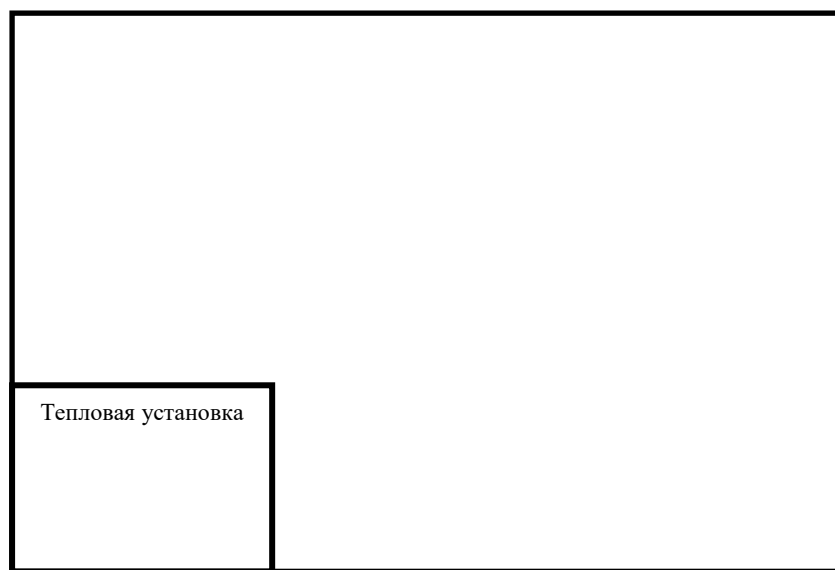

Технические характеристики:

Адрес: Тамбовская обл., Мордовский р-н, с. Шульгино, ул. садовая, 69.

Используемое топливо: газ.

Тепловая установка: КСТГ 12,5, 1 шт.

Тепловые сети: отсутствуют.

Потребитель: здание Шульгинского территориального отдела, площадь 112м².

Эксплуатирующая организация тепловых сетей: МКУ «ХЭЧ администрации Мордовского муниципального округа».